



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI




**PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
ŻYRARDÓW**

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



*DT/IR
f-Ru*

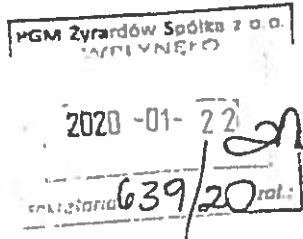

Żyrardów dn. 21.01.2020r

**Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Żyrardów Sp. z o.o.
96-300 Żyrardów
ul. A. Krajowej 5**

PEC/TT/198 /2020

Warunki techniczne Nr TZP/03/01/2020 przyłączenia do sieci ciepłowniczej niskich parametrów budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 6 działka nr ewid. 1633/2 w Żyrardowie.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r (Dz.U. Nr 16, poz. 92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych oraz wniosku z dnia 23.04.2019r określa się warunki przyłączenia budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Żyrardowie.

A. Wnioskodawca:

Wspólnota Mieszkaniowa
96-300 Żyrardów
ul. Żeromskiego 6

B. Informacje dotyczące obiektu

- B.1. Lokalizacja obiektu: 96-300 Żyrardów ul. Żeromskiego 6
- B.2. Budynek zasilany z węzła grupowego w budynku gospodarczym nr ewid. 1634/2
- B.3. Dane dotyczące obiektu:
powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m²) 280,37
kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m³) 780
przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny

B.4. Instalacje odbiorcze:

materiały instalacji odbiorczych: stal, miedź,

parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60°C: ciśnienie dop. 600kPa

B.5 Moc ciepła zamówiona

moc na potrzeby centralnego ogrzewania 37 kW
moc całkowita 37 kW

C. Granicą własności są kominierze zaworów odcinających po stronie niskich parametrów, przed kolektorem rozdzielającym w budynku przy ul. Żeromskiego 6.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak własność.

E. Miejscem dostawy ciepła jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. Żeromskiego 6.

F. Miejsce zainstalowania

F.1. Układ pomiarowy na c.o. po stronie niskich parametrów zainstalowany na powrocie w budynku przy ul. Żeromskiego 6.

o: ul. Konarskiego 2d nip: 838 000 04 75 e: pec@zyrardow.pl
96-300 Żyrardów regon: 750086647 w: www.pec.zyrardow.pl
t: +46 855 16 18 krs: 000055420

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 000055420, NIP 838-000-04-75,
Regon 750086647, kapitał zakładowy 12 567 000 zł Banki: BGŻ BNP Paribas SA w Łodzi O/w Żyrardowie
73 2030 0045 1110 0000 0205 7810, PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824,
PL44 1440 1101 0000 0000 1493 7520 (CUN)

1

G. Czynniki grzewczy

G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 80°C

H. Wymogi dotyczące sieci przyłącza

H.1. Miejscem włączenia przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów zasilającego budynek jest sieć niskich parametrów biegnąca na działce nr. ewid. 1634/2.

H.2. Średnica przyłącza ciepłowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3. Przyłącze do budynku będzie realizowane przez Dostawcę na warunkach Prawa Energetycznego.

I. Wymogi dotyczące pomieszczenia kolektora rozdzielacza.

I.1. Pomieszczenie musi być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

I.2. Układ technologiczny:

a/ ciepłomierz montowany na powrocie niskich parametrów z przepływomierzem ultradźwiękowym, mierzącym energię na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilany baterią wewnętrzną zliczający i rejestrujący moc szczyłową.

J. Wymagania formalne

J.1. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. poz.1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

J.3. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

J.4. Projekt Techniczny Instalacji wewnętrznej c.o. należy uzgodnić u Dostawcy na etapie projektowania.

J.5. Wykonanie przyłącza do w/w budynku będzie możliwe w przypadku kompleksowej realizacji zadania polegającego na budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeromskiego i zasilającej w ciepło budynki: ul. Żeromskiego 2, 4, 6 i 3.

PROJEKTANT

Sławomir Makietek

PRZESZ ZARZĄDU

Jan Kalman