



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ




**PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
ŻYRARDÓW**

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



DT/IK
R-K

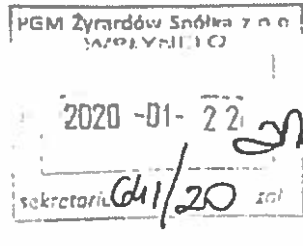

Żyrardów dn. 21.01.2020r

**Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkanowej
Żyrardów Sp. z o.o.
96-300 Żyrardów
ul. A. Krajowej 5**

PEC/TT/196 /2020

Warunki techniczne Nr TZP/01/01/2020 przyłączenia do sieci ciepłowniczej niskich parametrów budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 2 działka nr ewid. 1635/2 w Żyrardowie.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r (Dz.U. Nr 16, poz. 92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych oraz wniosku z dnia 23.04.2019r określa się warunki przyłączenia budynku przy ul. Żeromskiego 2 w Żyrardowie.

A. Wnioskodawca:

Wspólnota Mieszkanowa
96-300 Żyrardów
ul. Żeromskiego 2

B. Informacje dotyczące obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: 96-300 Żyrardów ul. Żeromskiego 2

B.2. Budynek zasilany z węzła grupowego w budynku gospodarczym nr ewid. 1634/2

B.3. Dane dotyczące obiektu:

powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m²) 267,64

kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m³) 750

przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny

B.4. Instalacje odbiorcze:

materiały instalacji odbiorczych: stal, miedź,

parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60°C: ciśnienie dop. 600kPa

B.5 Moc cieplna zamówiona

moc na potrzeby centralnego ogrzewania 42 kW

moc całkowita 42 kW

C. Granicą własności są kołnierze zaworów odcinających po stronie niskich parametrów, przed kolektorem rozdzielającym w budynku przy ul. Żeromskiego 2.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak własność.

E. Miejscem dostawy ciepła jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. Żeromskiego 2.

F. Miejsce zainstalowania

F.1. Układ pomiarowy na c.o. po stronie niskich parametrów zainstalowany na powrocie w budynku przy ul. Żeromskiego 2.

a: ul. Konarskiego 2d
96-300 Żyrardów
t: +46 855 16 18

nip: 838 000 04 75
regon: 750086647
krs: 0000055420

e: pec@zyrardow.pl
w: www.pec.zyrardow.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000055420, NIP 838-000-04-75,
Regon 750086647; Kapitał zakładowy 12 567 000 zł; Banki: BGZ BNP Paribas SA w oddzi. O/w Żyrardowie
73 2030 0045 1110 0000 0205 7810, PEO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824;
PL44 1440 1101 0000 0000 1493 7528 (EUR)

G. Czynniki grzewczy

G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 80°C

H. Wymogi dotyczące sieci przyłącza

H.1. Miejscem włączenia przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów zasilającego budynek jest sieć niskich parametrów biegnąca na działce nr. ewid. 1634/2.

H.2. Średnica przyłącza ciepłowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3. Przyłącze do budynku będzie realizowane przez Dostawcę na warunkach Prawa Energetycznego.

I. Wymogi dotyczące pomieszczenia kolektora rozdzielacza.

I.1. Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

I.2. Układ technologiczny:

a/ ciepłomierz montowany na powrocie niskich parametrów z przepływomierzem ultradźwiękowym, mierzącym energię na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilany baterią wewnętrzną zliczającą i rejestrującą moc szczytową.

J. Wymagania formalne

J.1. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

J.3. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

J.4. Projekt Techniczny instalacji wewnętrznej c.o. należy uzgodnić u Dostawcy na etapie projektowania.

J.5. Wykonanie przyłącza do w/w budynku będzie możliwe w przypadku kompleksowej realizacji zadania polegającego na budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeromskiego i zasilającej w ciepło budynki:

ul. Żeromskiego 2, 4, 6 i 3.

PROKURANT
Sławomir Kukietek

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]

